株式会社アグリテクノ　御中

2011年10月19日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657

ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 卵(内容のみ)
受付番号: BA12002～BAI006
受付日: 2011年10月17日
測定日: 2011年10月18日
検査方法: 測定器:
日立アロカメリアル株式会社製　Model;CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

農場名	^{131}I(ヨウ素131)	^{134}Cs(セシウム134)	^{137}Cs(セシウム137)	暫定規制値[2]
第1-1	検出せず (<16.4Bq/kg)[1]	検出せず (<18.5Bq/kg)	検出せず (<27.3Bq/kg)	^{134}Cs(セシウム134)と ^{137}Cs(セシウム137)の合計が500Bq/kg以下
第1-2	検出せず (<16.3Bq/kg)	検出せず (<23.5Bq/kg)	検出せず (<24.9Bq/kg)	
第1-3	検出せず (<17.0Bq/kg)	検出せず (<26.4Bq/kg)	検出せず (<26.6Bq/kg)	
第1-4	検出せず (<17.1Bq/kg)	検出せず (<26.6Bq/kg)	検出せず (<27.3Bq/kg)	
第1-5	検出せず (<15.5Bq/kg)	検出せず (<15.0Bq/kg)	検出せず (<25.8Bq/kg)	

[1] ( )内は各測定時の検出限界値を示す
[2] 暫定規制値は右記食品種のものを記載:　卵
＊実表中のK-40は標準設定用の塩化カリウム値を表す

検査担当者:　佐藤　友子

株式会社アグリテクノ　御中

2011年10月19日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657

ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 卵(内容のみ)
受付番号: BA12007～BA12012
受付日: 2011年10月17日
測定日: 2011年10月18日
検査方法: 測定器:
日立アロカメリアル株式会社製　Model;CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

農場名	^{131}I(ヨウ素131)	^{134}Cs(セシウム134)	^{137}Cs(セシウム137)	暫定規制値[2]
大関-1A	検出せず (<16.0Bq/kg)[1]	検出せず (<25.2Bq/kg)	検出せず (<26.0Bq/kg)	^{134}Cs(セシウム134)と ^{137}Cs(セシウム137)の合計が500Bq/kg以下
大関-1B	検出せず (<16.0Bq/kg)	検出せず (<15.8Bq/kg)	検出せず (<26.2Bq/kg)	
大関-2	検出せず (<15.9Bq/kg)	検出せず (<25.1Bq/kg)	検出せず (<25.7Bq/kg)	
大関-3	検出せず (<17.1Bq/kg)	検出せず (<17.7Bq/kg)	検出せず (<27.2Bq/kg)	
大関-4	検出せず (<16.4Bq/kg)	検出せず (<25.8Bq/kg)	検出せず (<26.7Bq/kg)	
大関-5	検出せず (<16.7Bq/kg)	検出せず (<26.6Bq/kg)	検出せず (<27.0Bq/kg)	

[1] ( )内は各測定時の検出限界値を示す
[2] 暫定規制値は右記食品種のものを記載:　卵
＊実表中のK-40は標準設定用の塩化カリウム値を表す

検査担当者:　佐藤　友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	：卵＿アグリテクノ
産地	：第１－１
検体番号	：ＢＡ１２００２
依頼者	：ＰＰＱＣ（アグリテクノ）
分類	：原料卵
コメント	：
供試料	：0.782 kg
測定試料重量	：0.782 kg
測定試料タイプ	：V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID	：S0120111018121906
測定日時	：2011/10/18（火）12:19:06
測定時間	：15 分
デッドタイム	：0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	：BG補正あり（ BG測定日時：2011/10/18（火）10:11:17 ）
減衰補正	：測定時の放射能濃度を計算 （減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	1.64E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	2.73E+01
3	不検出	CS-134	795.845	N.D.	N.D.	1.85E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N.D.	N.D.	2.61E+02

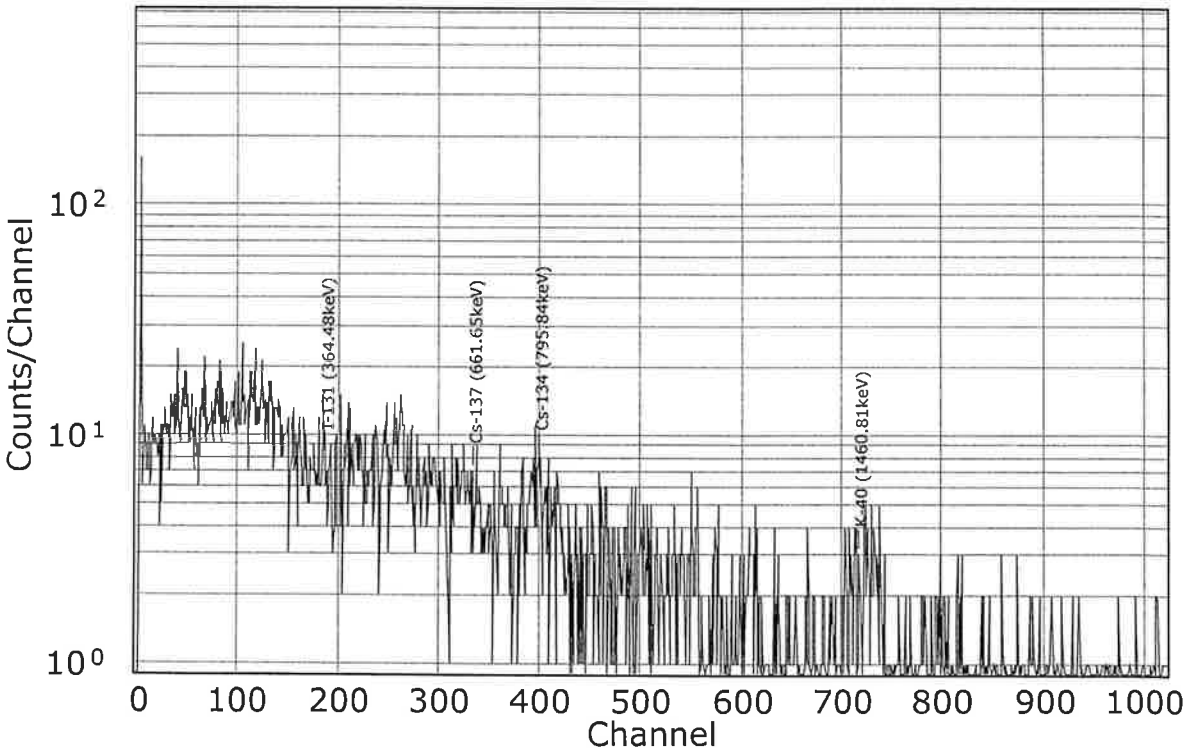

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	：卵＿アグリテクノ
産地	：第１－２
検体番号	：ＢＡ１２００３
依頼者	：ＰＰＱＣ（アグリテクノ）
分類	：原料卵
コメント	：
供試料	：0.866 kg
測定試料重量	：0.866 kg
測定試料タイプ	：V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID	：S0120111018124459
測定日時	：2011/10/18（火）12:44:59
測定時間	：15 分
デッドタイム	：0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	：BG補正あり （ BG測定日時：2011/10/18（火）10:11:17 ）
減衰補正	：測定時の放射能濃度を計算 （減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	1.63E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	2.49E+01
3	不検出	CS-134	795.845	N.D.	N.D.	2.35E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N.D.	N.D.	2.40E+02

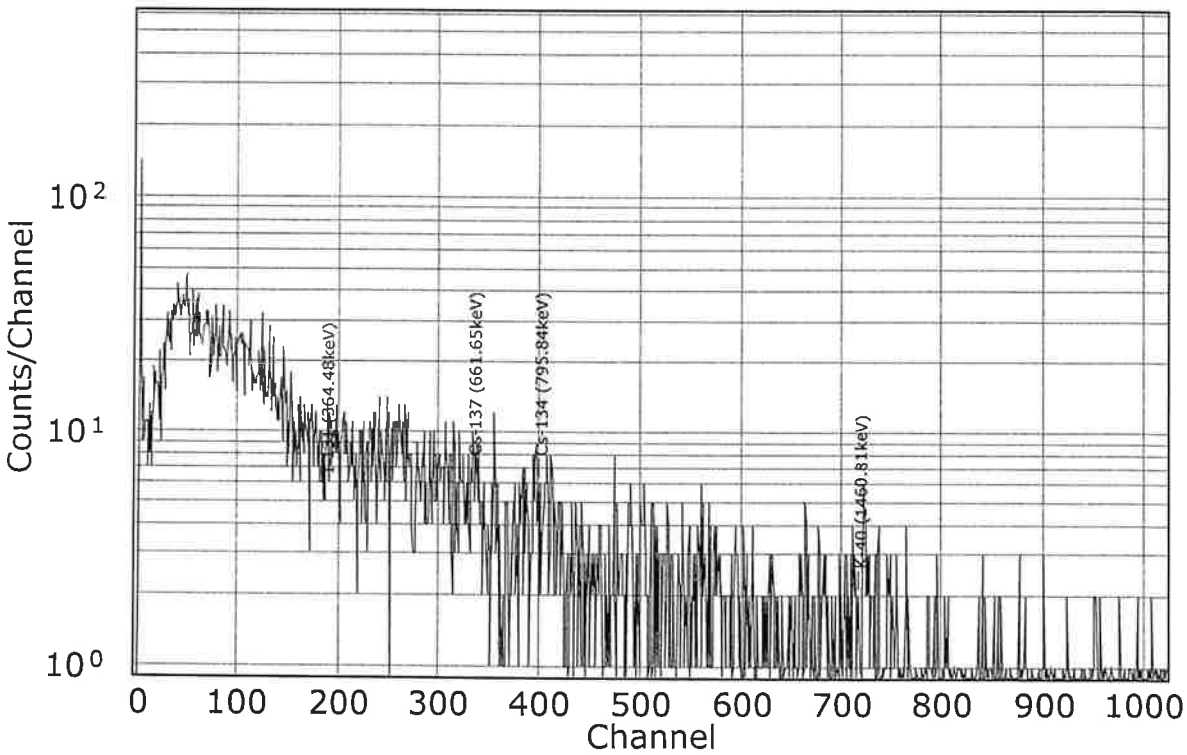

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	：卵＿アグリテクノ
産地	：第１－３
検体番号	：ＢＡ１２００４
依頼者	：ＰＰＱＣ（アグリテクノ）
分類	：原料卵
コメント	：
供試料	：0.782 kg
測定試料重量	：0.782 kg
測定試料タイプ	：V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID	：S0120111018130117
測定日時	：2011/10/18（火）13:01:17
測定時間	：15 分
デッドタイム	：0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	：BG補正あり （ BG測定日時：2011/10/18（火）10:11:17 ）
減衰補正	：測定時の放射能濃度を計算 （減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	1.70E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	2.66E+01
3	不検出	CS-134	795.845	N.D.	N.D.	2.64E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N.D.	N.D.	2.55E+02

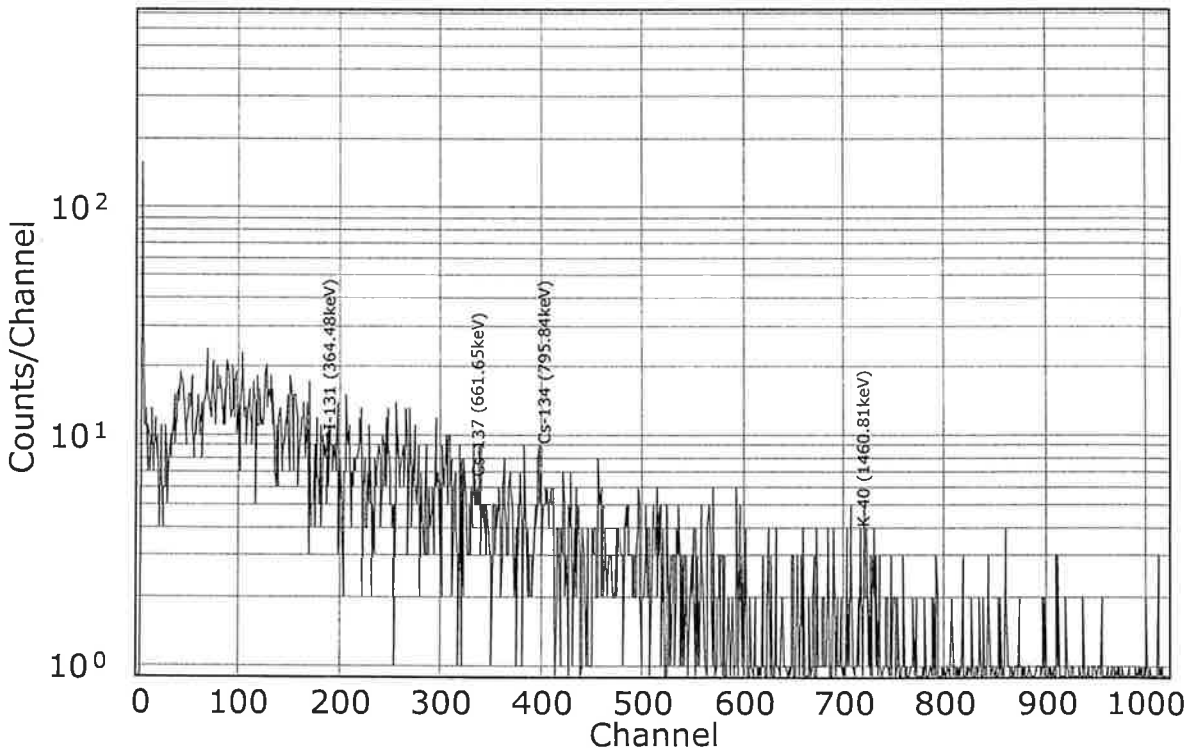

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	：卵＿アグリテクノ
産地	：第１－4
検体番号	：ＢＡ１２００５
依頼者	：ＰＰＱＣ（アグリテクノ）
分類	：原料卵
コメント	：
供試料	：0.759 kg
測定試料重量	：0.759 kg
測定試料タイプ	：V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID	：S0120111018131829
測定日時	：2011/10/18（火）13:18:29
測定時間	：15 分
デッドタイム	：0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	：BG補正あり（ BG測定日時：2011/10/18（火）10:11:17 ）
減衰補正	：測定時の放射能濃度を計算 （減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	1.71E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	2.73E+01
3	不検出	CS-134	795.845	N.D.	N.D.	2.66E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N.D.	N.D.	2.58E+02

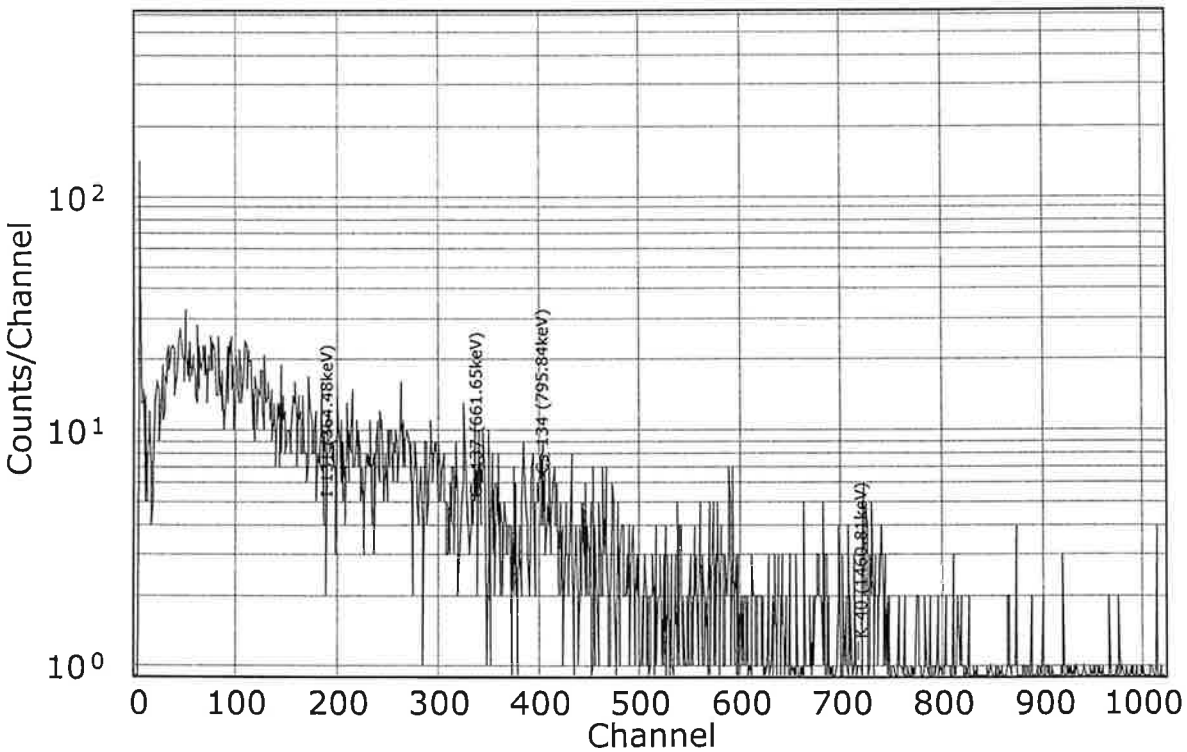

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	：卵＿アグリテクノ
産地	：第１－5
検体番号	：ＢＡ１２００６
依頼者	：ＰＰＱＣ（アグリテクノ）
分類	：原料卵
コメント	：
供試料	：0.828 kg
測定試料重量	：0.828 kg
測定試料タイプ	：V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID	：S0120111018134013
測定日時	：2011/10/18（火）13:40:13
測定時間	：15 分
デッドタイム	：0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	：BG補正あり （ BG測定日時：2011/10/18（火）10:11:17 ）
減衰補正	：測定時の放射能濃度を計算 （減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	1.55E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	2.58E+01
3	不検出	CS-134	795.845	N.D.	N.D.	1.50E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N.D.	N.D.	1.71E+02

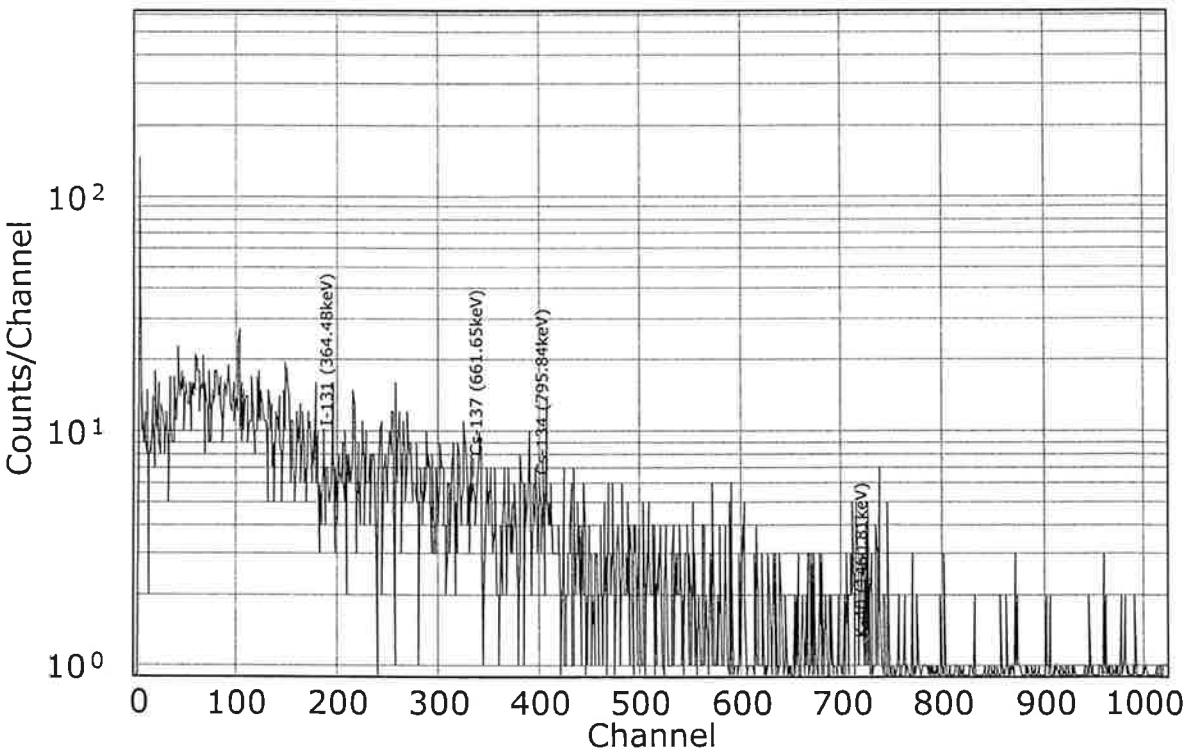

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	：卵＿アグリテクノ
産地	：大関ー１Ａ
検体番号	：ＢＡ１２００７
依頼者	：ＰＰＱＣ（アグリテクノ）
分類	：原料卵
コメント	：
供試料	：0.816 kg
測定試料重量	：0.816 kg
測定試料タイプ	：V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID	：S0120111018135739
測定日時	：2011/10/18（火）13:57:39
測定時間	：15 分
デッドタイム	：0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	：BG補正あり（ BG測定日時：2011/10/18（火）10:11:17 ）
減衰補正	：測定時の放射能濃度を計算 （減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	1.60E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	2.60E+01
3	不検出	CS-134	795.845	N.D.	N.D.	2.52E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N.D.	N.D.	2.55E+02

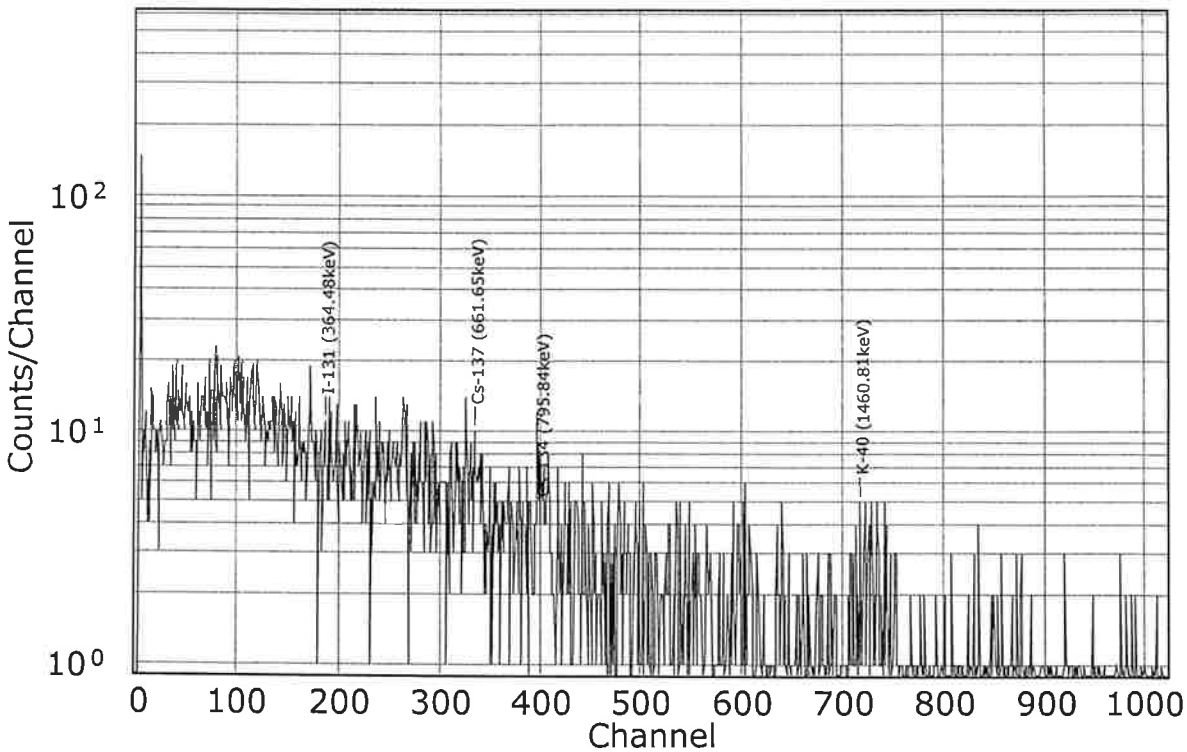

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	：卵＿アグリテクノ
産地	：大関ー１Ｂ
検体番号	：ＢＡ１２００８
依頼者	：ＰＰＱＣ（アグリテクノ）
分類	：原料卵
コメント	：
供試料	：0.833 kg
測定試料重量	：0.833 kg
測定試料タイプ	：V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID	：S0120111018141519
測定日時	：2011/10/18（火）14:15:19
測定時間	：15 分
デッドタイム	：0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	：BG補正あり （ BG測定日時：2011/10/18（火）10:11:17 ）
減衰補正	：測定時の放射能濃度を計算 （減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	1.60E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	2.62E+01
3	不検出	CS-134	795.845	N.D.	N.D.	1.58E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N.D.	N.D.	2.30E+02

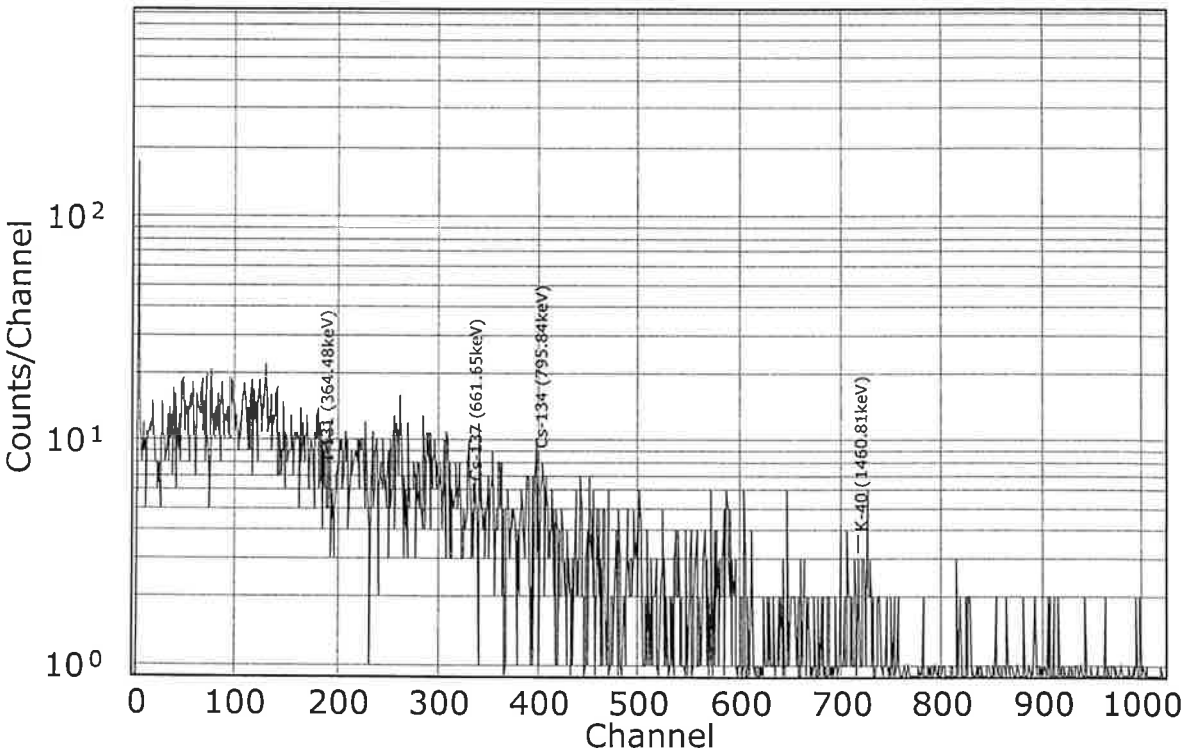

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	： 卵＿アグリテクノ
産地	： 大関ー２
検体番号	： ＢＡ１２００９
依頼者	： ＰＰＱＣ（アグリテクノ）
分類	： 原料卵
コメント	：
供試料	： 0.841 kg
測定試料重量	： 0.841 kg
測定試料タイプ	： V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID	： S0120111018144110
測定日時	： 2011/10/18 (火) 14:41:10
測定時間	： 15 分
デッドタイム	： 0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	： BG補正あり (BG測定日時：2011/10/18 (火) 10:11:17)
減衰補正	： 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	1.59E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	2.57E+01
3	不検出	CS-134	795.845	N.D.	N.D.	2.51E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N.D.	N.D.	2.46E+02

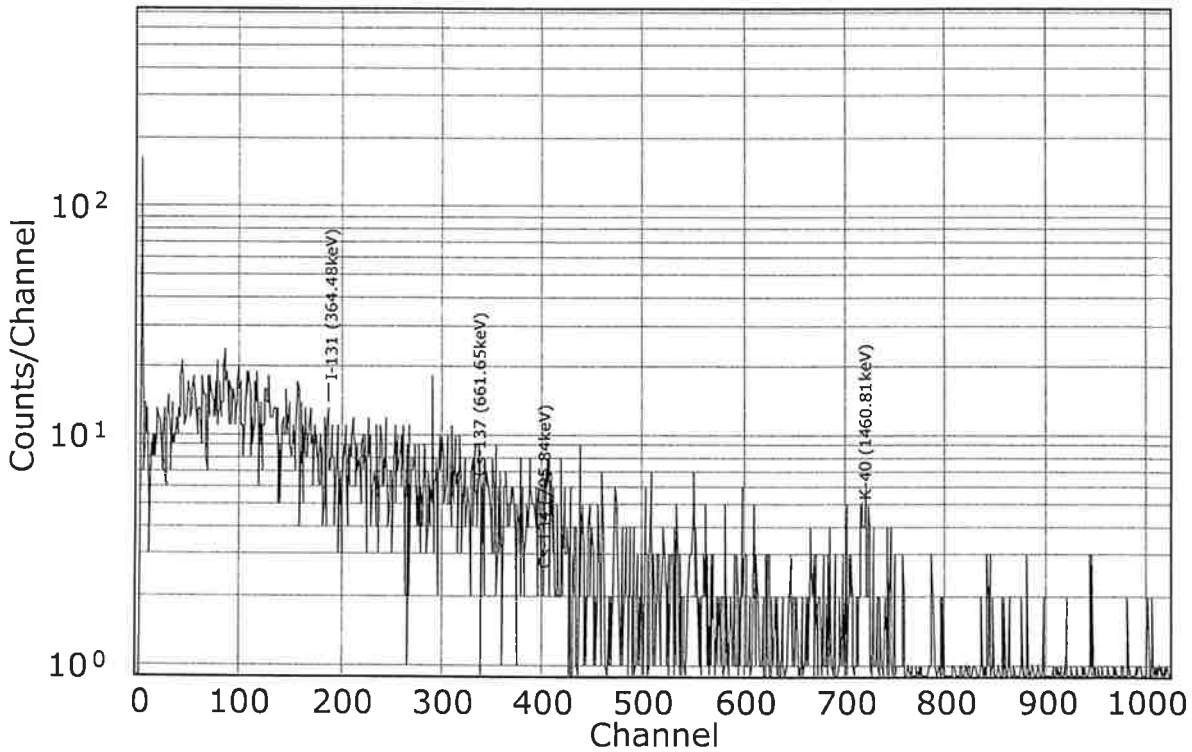

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	：卵＿アグリテクノ
産地	：大関ー３
検体番号	：ＢＡ１２０１０
依頼者	：ＰＰＱＣ（アグリテクノ）
分類	：原料卵
コメント	：
供試料	：0.779 kg
測定試料重量	：0.779 kg
測定試料タイプ	：V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID	：S0120111018150349
測定日時	：2011/10/18（火）15:03:49
測定時間	：15 分
デッドタイム	：0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	：BG補正あり（ BG測定日時：2011/10/18（火）10:11:17 ）
減衰補正	：測定時の放射能濃度を計算 （減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	1.71E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	2.72E+01
3	不検出	CS-134	795.845	N.D.	N.D.	1.77E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N.D.	N.D.	2.63E+02

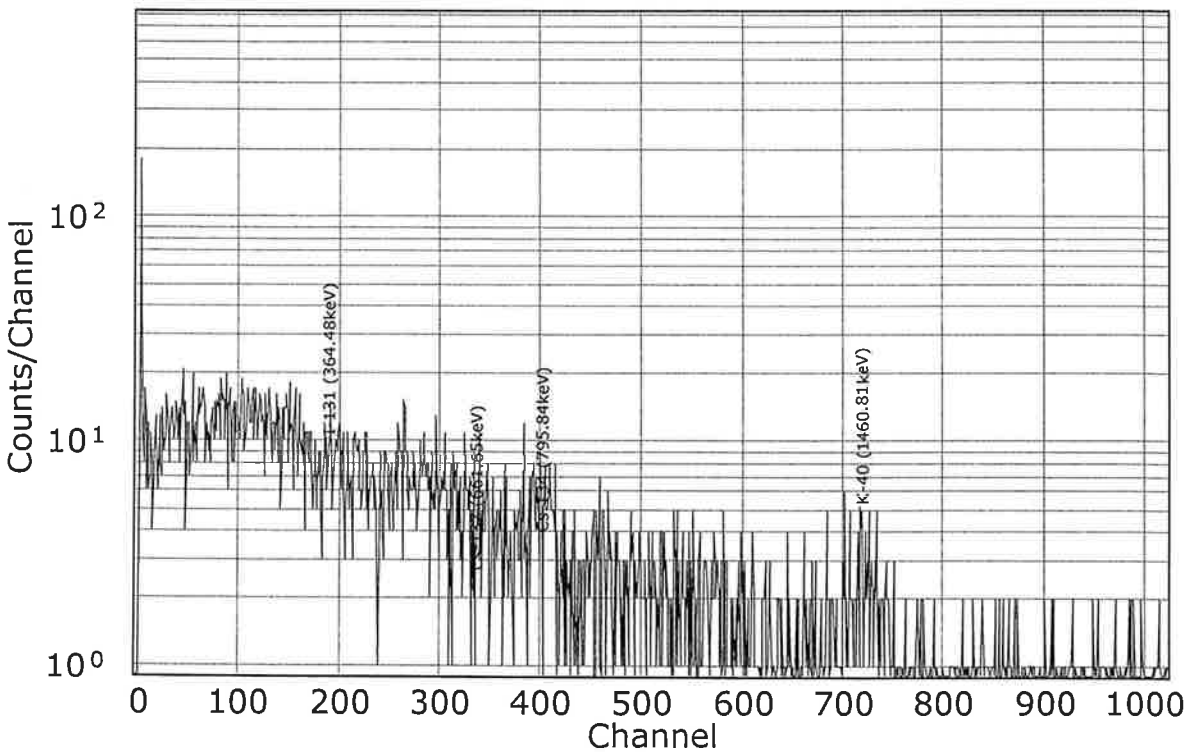

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	：卵＿アグリテクノ
産地	：大関ー４
検体番号	：ＢＡ１２０１１
依頼者	：ＰＰＱＣ（アグリテクノ）
分類	：原料卵
コメント	：
供試料	：0.804 kg
測定試料重量	：0.804 kg
測定試料タイプ	：V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID	：S0120111018153758
測定日時	：2011/10/18（火）15:37:58
測定時間	：15 分
デッドタイム	：0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	：BG補正あり（ BG測定日時：2011/10/18（火）10:11:17 ）
減衰補正	：測定時の放射能濃度を計算 （減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	1.64E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	2.67E+01
3	不検出	CS-134	795.845	N.D.	N.D.	2.58E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N.D.	N.D.	1.69E+02

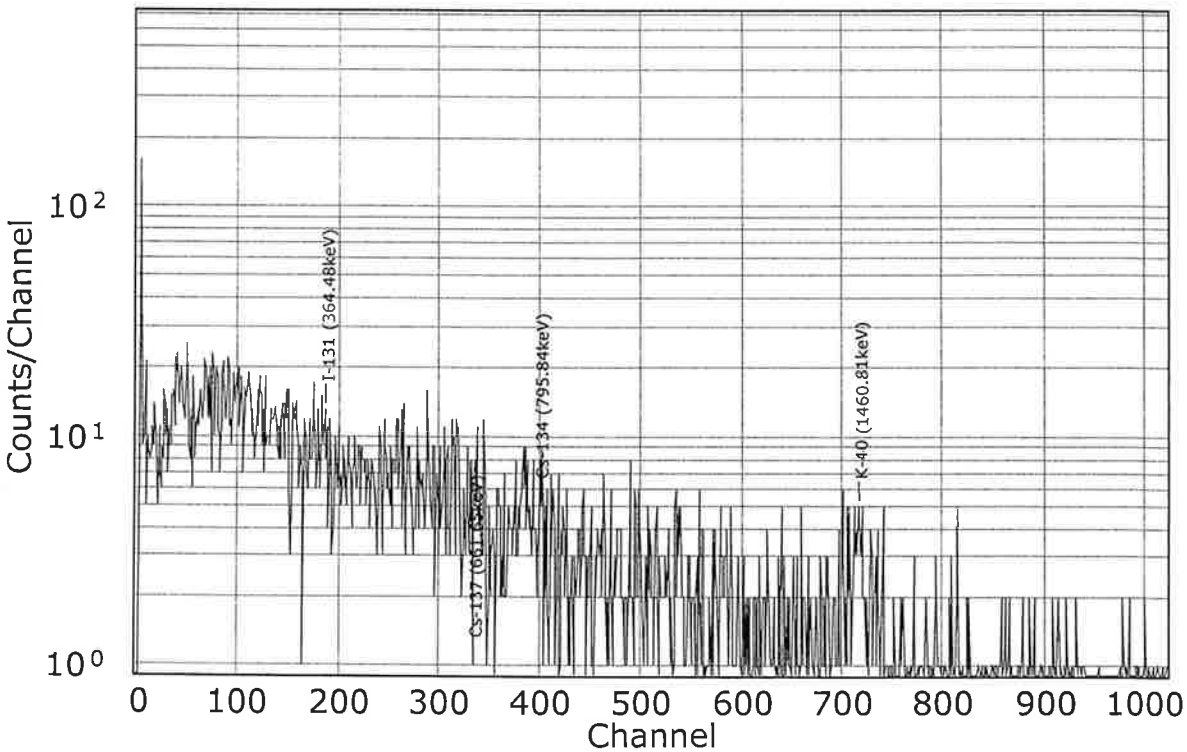

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	：卵＿アグリテクノ
産地	：大関ー５
検体番号	：ＢＡ１２０１２
依頼者	：ＰＰＱＣ（アグリテクノ）
分類	：原料卵
コメント	：
供試料	：0.779 kg
測定試料重量	：0.779 kg
測定試料タイプ	：V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID	：S0120111018155901
測定日時	：2011/10/18（火）15:59:01
測定時間	：15 分
デッドタイム	：0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	：BG補正あり（ BG測定日時：2011/10/18（火）10:11:17 ）
減衰補正	：測定時の放射能濃度を計算 （減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】
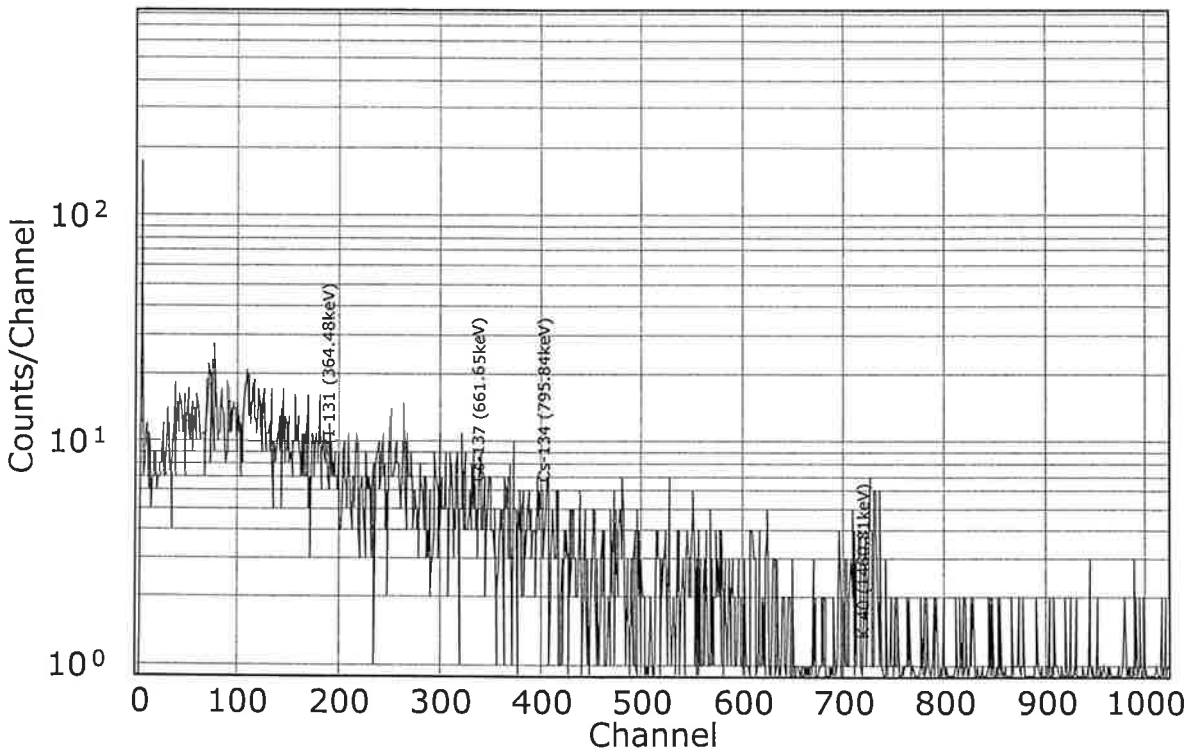
No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	1.67E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	2.70E+01
3	不検出	CS-134	795.845	N.D.	N.D.	2.66E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N.D.	N.D.	1.70E+02